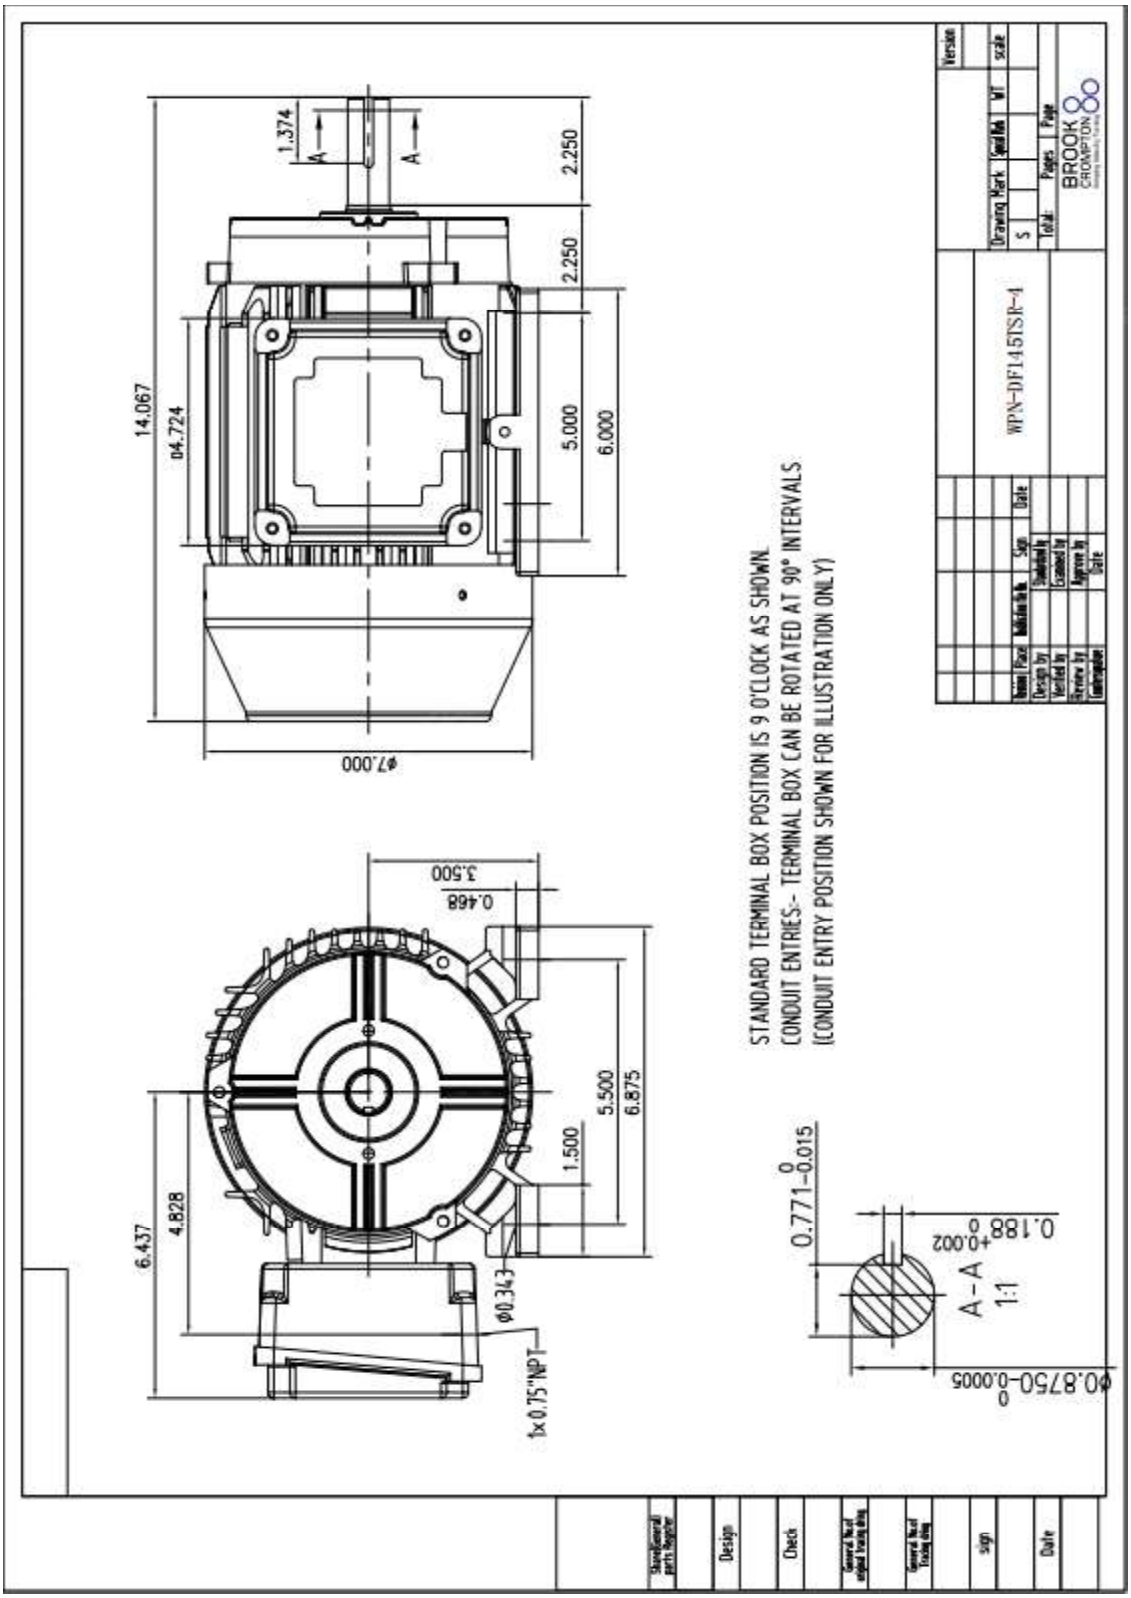
14.067
04.724
ø7.000
1.374
A
A
2.250
2.250
5.000
6.000
6.437
4.828
0.468
3.500
5.500
6.875
1.500
ø0.343
1x 0.75"NPT
STANDARD TERMINAL BOX POSITION IS 9 O'CLOCK AS SHOWN.
CONDUIT ENTRIES:- TERMINAL BOX CAN BE ROTATED AT 90° INTERVALS
(CONDUIT ENTRY POSITION SHOWN FOR ILLUSTRATION ONLY)
0.771 0 −0.015
0.188 0 +0.002
A – A
1:1
ø0.8750 0 −0.0005
WPN-DF145TSR-4
BROOK CROMPTON
Design
Check
Date